



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Опросный лист № _____ счет № _____

Пример записи условного обозначения анодного заземлителя глубинного упакованного

АЗЖК-РА-ГУ при его заказе и в документации заказчика: _____

| | | |
|--------------|---|----|
| АЗЖК-РА-ГУ - | - | МК |
| 1 | 2 | 3 |

1 – количество заземлителей в комплекте, 2 – глубина скважины, 3 – наличие магистрального кабеля (в случае отсутствия магистрального кабеля «МК» не прописывается)

| № | Параметры | | |
|---|---|-----|----|
| 1 | Количество анодных заземлителей в скважине, шт | | |
| 2 | Глубина скважины, м | | |
| 3 | Длина кабеля от устья скважины до, например, КИП, м Стандартно 3м | | |
| 4 | Марка кабель-вывода Стандартно ВВГ 1х6 | | |
| 5 | Наличие магистрального кабеля | нет | да |
| 6 | Марка магистрального кабеля Стандартно КГН ЭХ3 1х10 | | |
| 9 | Наличие комплекта для присоединения кабель-вывода к магистральному кабелю на месте установки заземлителей(на каждое соединение предусматривается сжим, герметик и лента термоусаживаемая) | нет | да |


Дополнительные требования

Стандартное обозначение: АЗЖК-РА-ГУ – один упакованный заземлитель с кабель-выводом ВВГ 1х6 3м.




КОРПОРАЦИЯ
ПСС

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

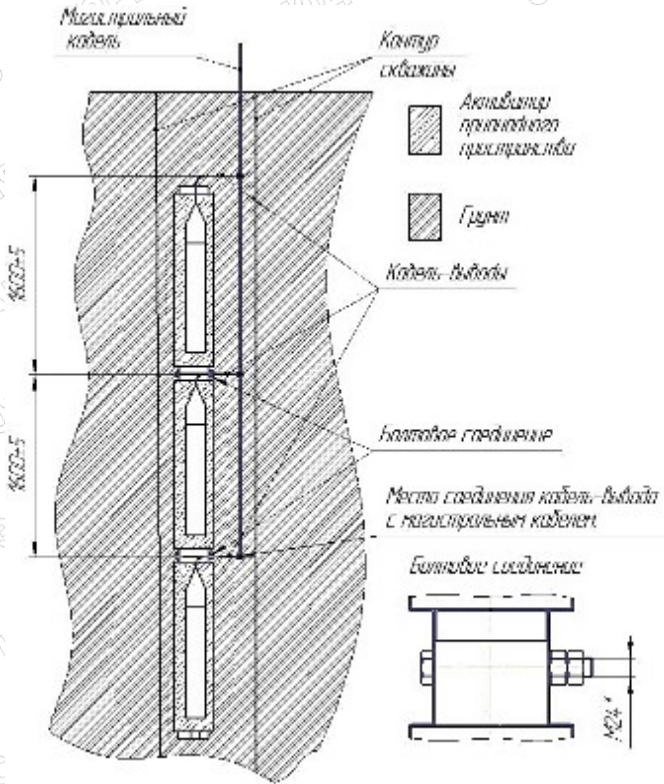

Установка АЗЖК-РА-ГУ в скважину с магистральным кабелем

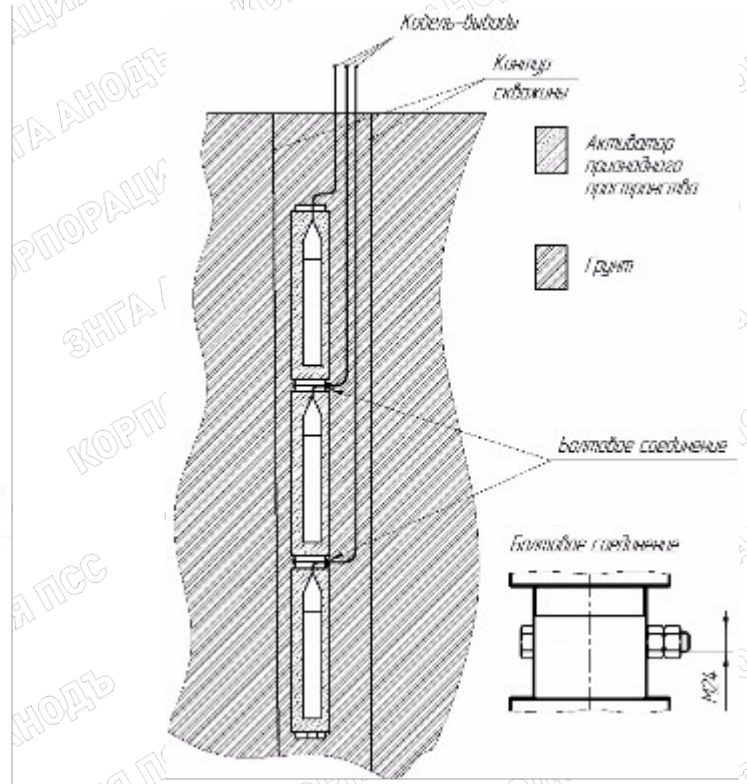

Установка АЗЖК-РА-ГУ в скважину без магистрального кабеля